


GRÁFICOS CORRESPONDIENTE AL FLUJO DE SOPLADO DEL CONVERTIDOR TENIENTE



Codelco informó de sólo una parada de la planta de ácido sulfúrico, a la Corte de Apelaciones de Valparaíso y la comisión investigadora de la Cámara de Diputados. Esto ocurrió a las 10.15 AM como lo muestra el gráfico superior.

Sin embargo hubo una detención previa, no informada, entre las 3.50 y las 5.15 AM (gráfico inferior). Este hecho contradice la declaración de Codelco de que la planta funcionó normalmente durante la madrugada del 23 de marzo de 2011.

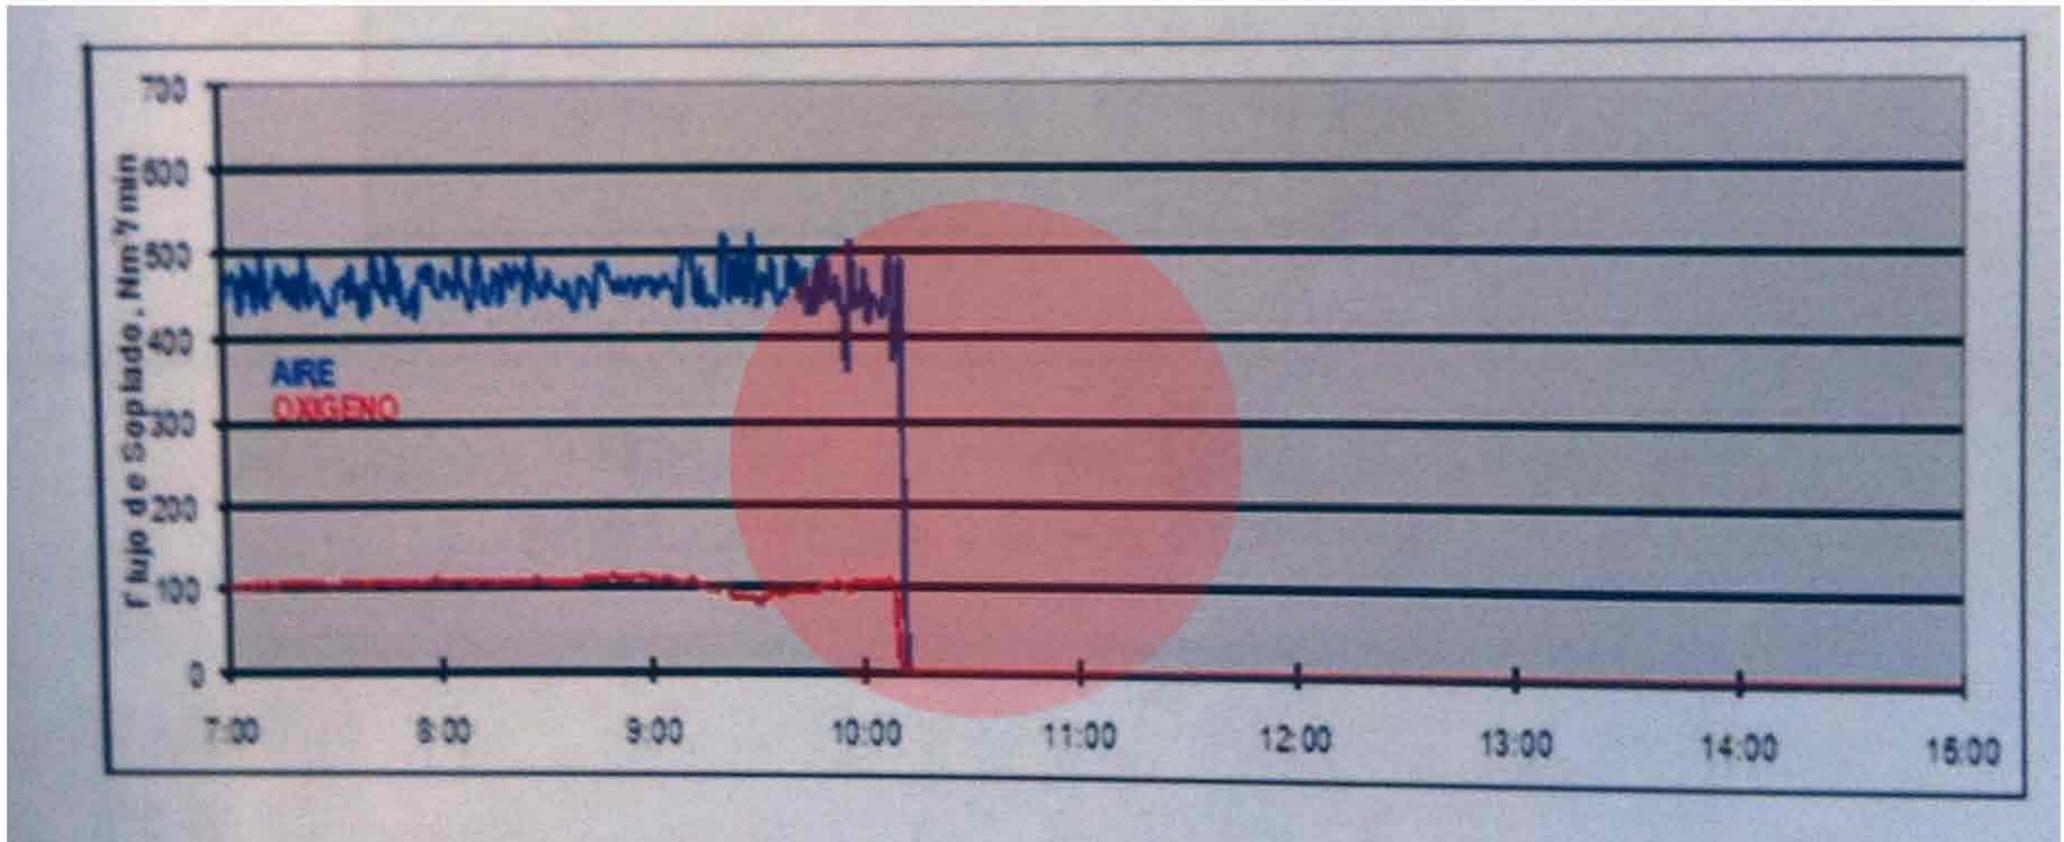